


HOCHSPANNUNGSSEITE

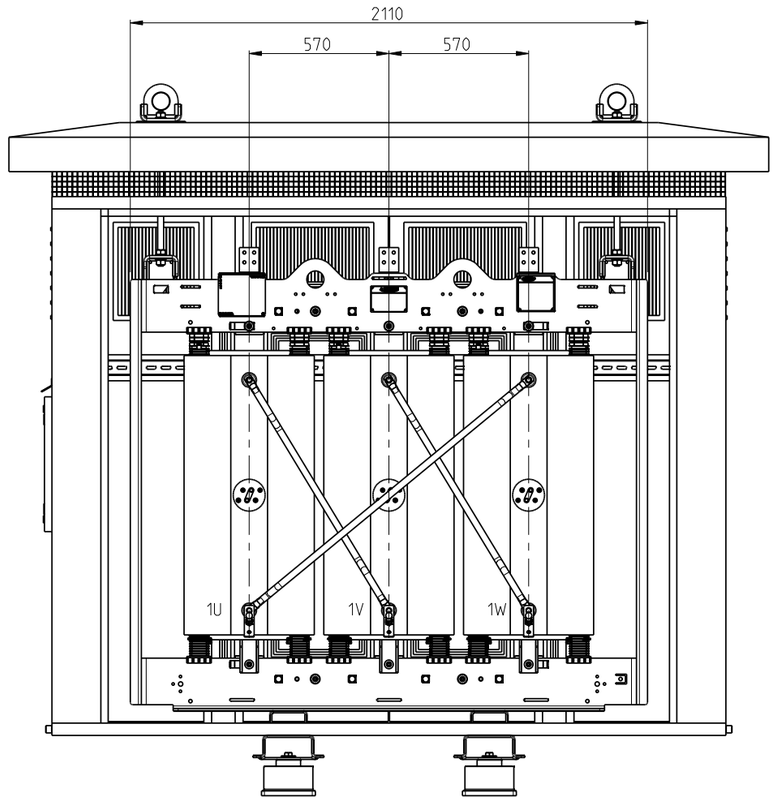



LINKE SEITE

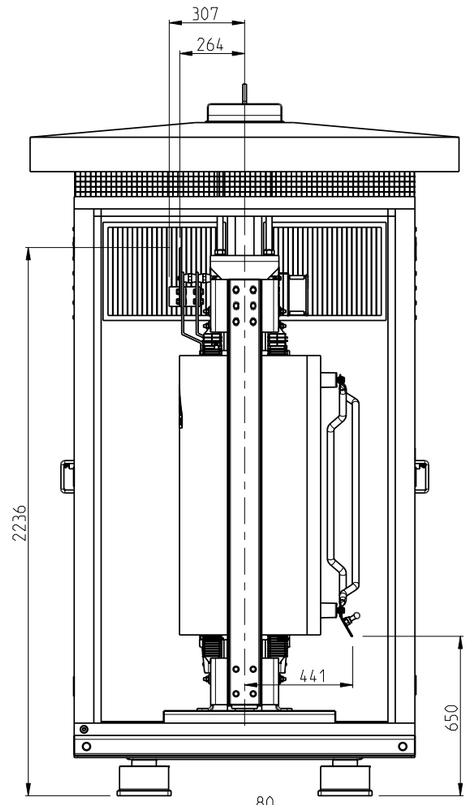


NIEDERSPANNUNGSSEITE

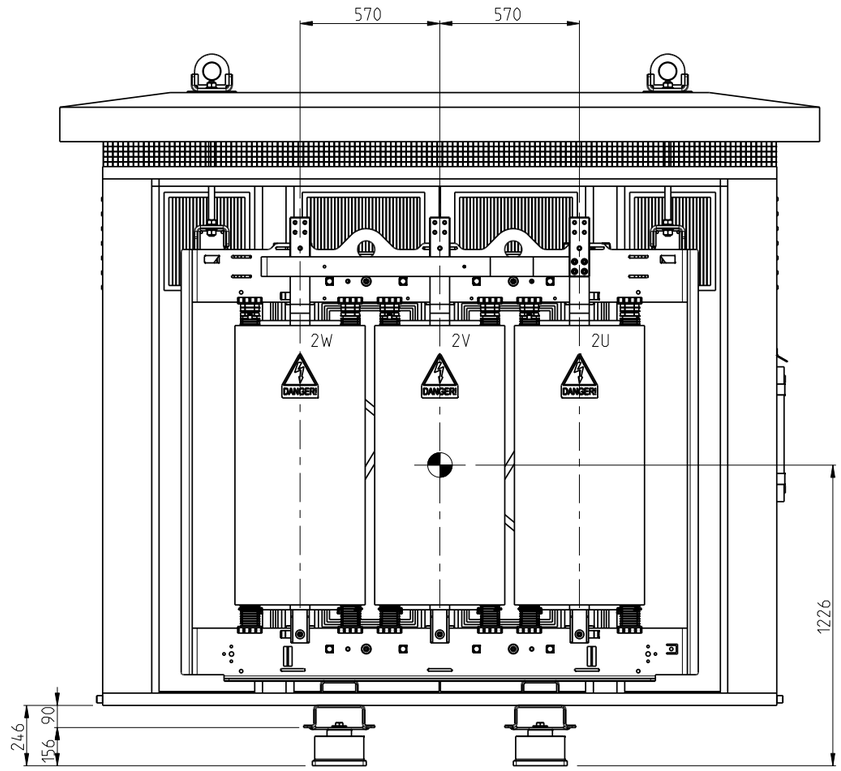

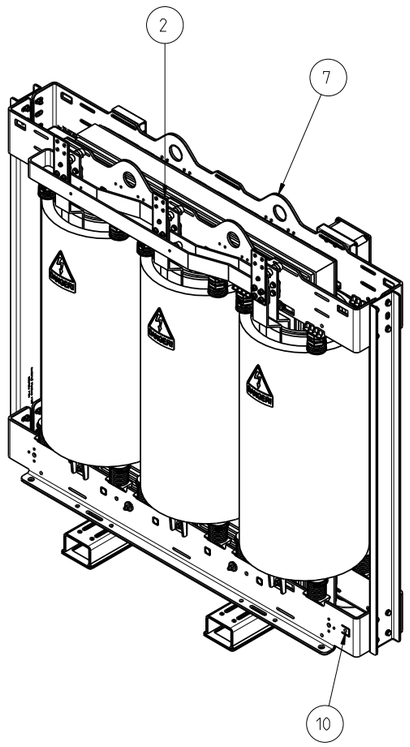


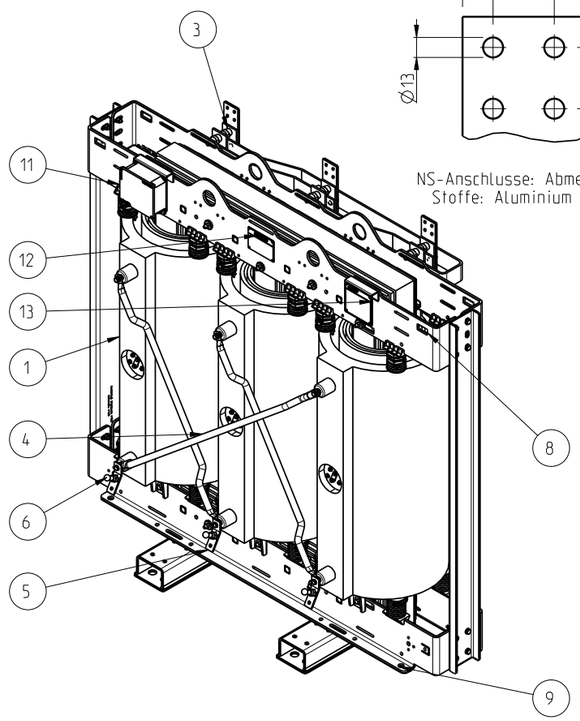


NS-Anschlusse: Abmessungen
Stoffe: Aluminium (80x8)



Erdungsklemmen
2 Anschluesse auf den Gegenwinkeln
Werkstoff: S355JR





OS-Umschaltung	
Stellung	OP-Spannungen
.	.
3-4	10500
4-5	10250
5-6	10000
6-7	9750
7-8	9500

Pos.	OS-Anschlusse Legenda
	Staffe: Kuptel (40x4)
1	OS-Anzapfungen
2	NS-Anschlusse
3	US-Durchfuhrung
4	OS-Dreieckverschluss
5	OS-Anschlusse
6	Kugelbolzen
7	Anhebeoesen
8	Transport-Befestigungsoesen
9	Ziehoesen
10	Erdungsklemmen
11	Klemmenkasten
12	Anzapfungen - Beschilderung
13	Leistungsschild

Technischen daten	
Nennleistung	1350 kVA
OS-Spannung	10000 Volt
OS-Anzapfungen	+2x2,5%-2x2,5%
NS-Spannung im leerlauf	440 Volt
Leerlaufverluste (Po)	1725 W
Laufverluste an 120°C (Pk)	11570 W
Kurzschlussspannung	5 %
Schaltgruppe	Dd0
PEI	99,338 %
kPEI	38,612 %
Gewicht	3610 kg
Farbton	RAL 7033
Gehäusegewith	840 kg
Gesamtgewicht	4450 kg
.	.

Bemerkungen:
Schutzrelais lose mitgeliefert
Das Anheben muss mit ALLEN 4 Augenschrauben erfolgen
Schutzart des Gehäuses IP33 draussen
Baden IP20
.

Rev.	Descrizione revisione	Data	Autore	Verificatore
1	Modifica interasse carrello	02/07/24	Concato N.	Ceretta C.

Titolo: Drehstrom-Giessharztransformator 1350 kVA
Sottotitolo: Masszeichnung


Lingua: DE | Riferimento tecnico: Tognato I.

Scala: 1:25 | Foglio: 1/2 | Tipo di documento: A | Numero id: B64970


Questo disegno viene consegnato all'espressa condizione che oltre a quanto provvedono le vigenti leggi sui diritti d'autore, non venga, senza nostro consenso, ne' riprodotto ne' ceduto a terze persone o a ditte concorrenti.

A3


HOCHSPANNUNGSSEITE

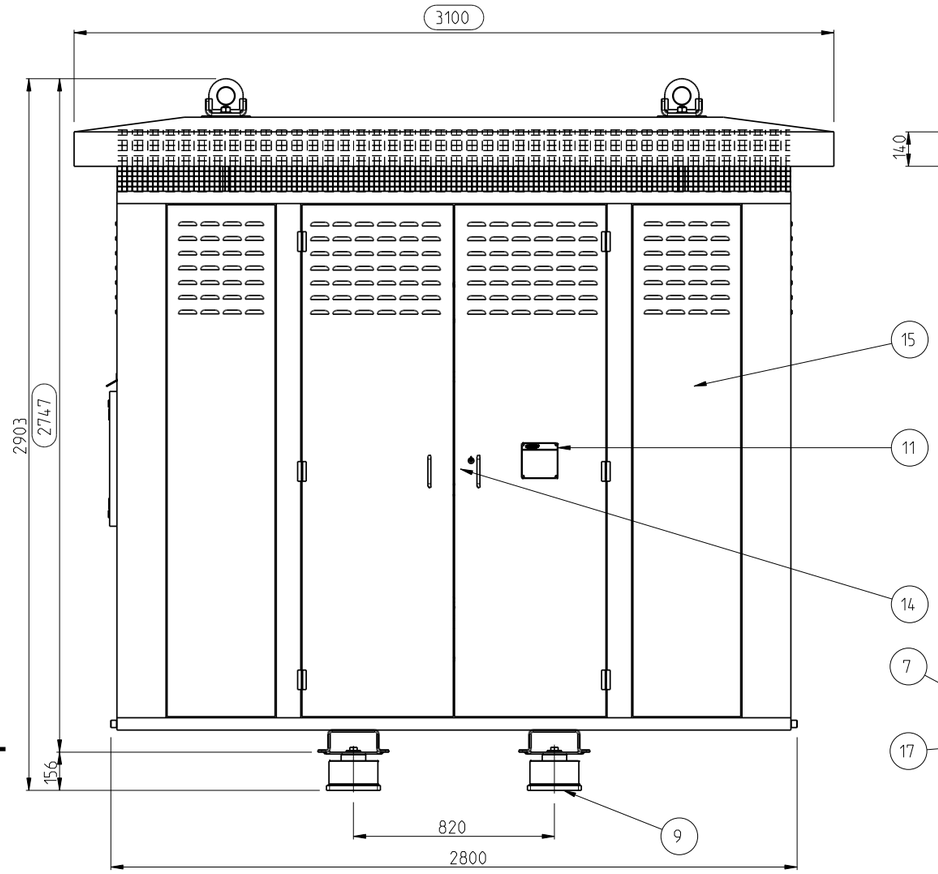


LINKE SEITE

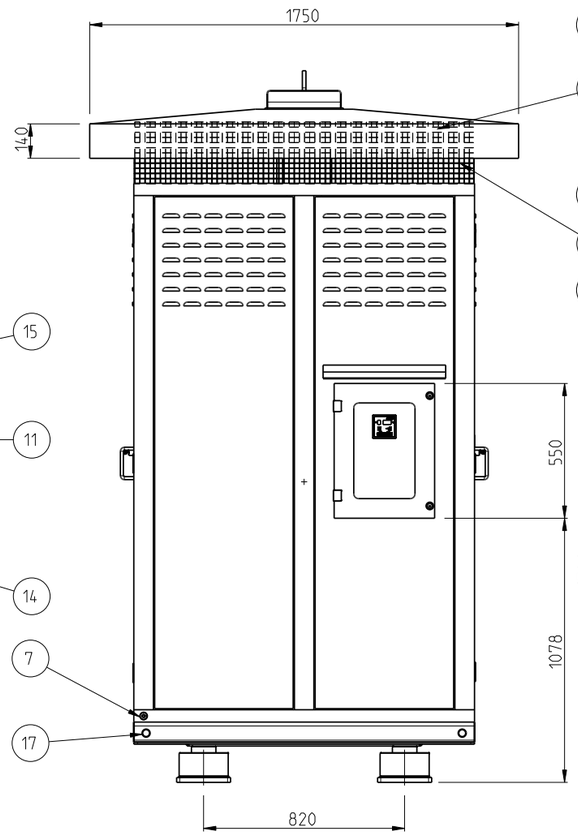

NIEDERSPANNUNGSSEITE

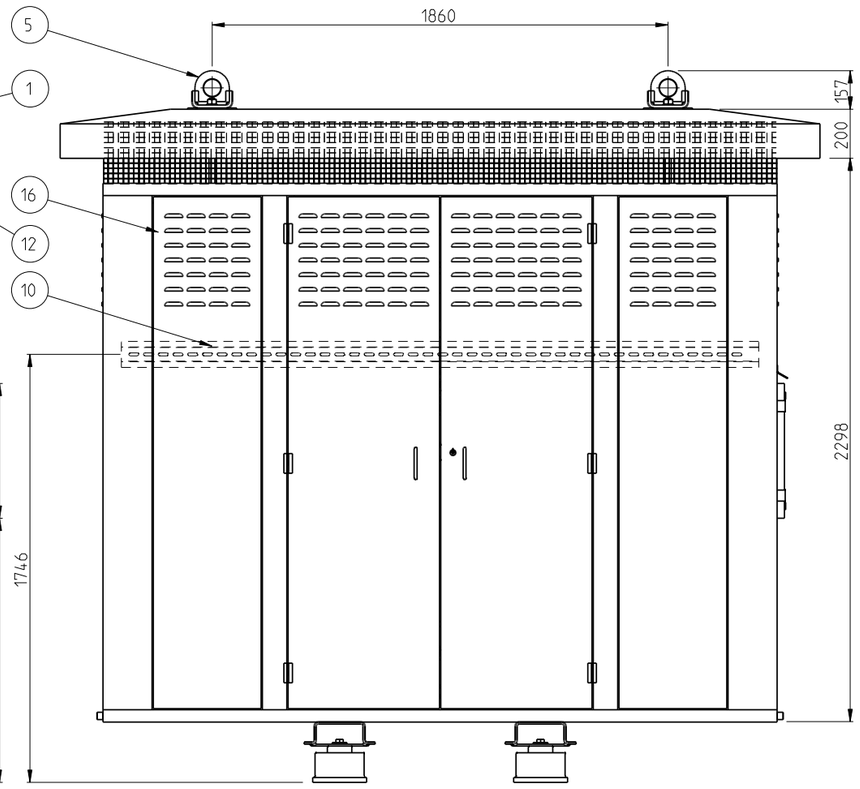

DRAUFSICHT

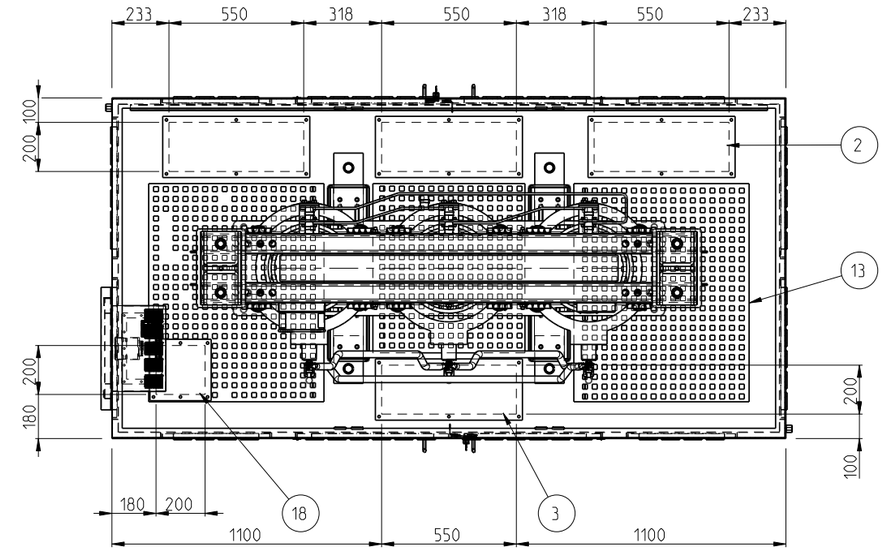

Pos.	Legenda
1	Abnehmbar dach
2	Abnehmbare Aluminiumplatte für die Einführung von NS
3	Abnehmbare Aluminiumplatte für die Einführung von OS
4	Abnehmbare kurze Seitenteile IP33
5	Anhebeoesen
6	Box für T154-Einheit
7	Erdungsklemmen (M12)
8	Fahrgestell
9	Feste Schwingsdämpfer
10	Interne Kabelhalterung auf der NS-Seite
11	Leistungsschild
12	Lüftungsgitter (IP33)
13	Schutznetz IP20
14	Sicherheitsschloss Typ Arel SBP1
15	Türen auf der HV-Seite IP33
16	Türen auf der LV-Seite IP33
17	Ziehoesen
18	Zusätzliche Kabeleinführungsplatte (Aluminium)

Rev.	Descrizione revisione	Data	Autore	Verificatore
1	Modifica interasse carrello	02/07/24	Concato N.	Ceretta C.

Titolo: Drehstrom-Giessharztransformator 1350 kVA
Sottotitolo: Masszeichnung

Lingua: DE | Riferimento tecnico: Tognato I.

Scala: 1:25 | Foglio: 2/2 | Tipo di documento: A | Numero id: B64970

Questo disegno viene consegnato all'espressa condizione che oltre a quanto provvedono le vigenti leggi sui diritti d'autore, non venga, senza nostro consenso, ne' riprodotto ne' ceduto a terze persone o a ditte concorrenti.

A3